

## 2 浄化槽に係る水質規制

### 放流水質に係る指導・規制

施設規模、地域、施設種類(業種)、  
設置日(新設・既設の別)等により指導・規制

#### 県全域

- ・浄化槽法
- ・水質汚濁防止法


#### 地域による上乘せ

##### <東京湾流域>

- ・水質汚濁防止法

##### <印旛沼・手賀沼流域>

- ・水質汚濁防止法
- ・湖沼水質保全特別措置法
- ・千葉県環境保全条例

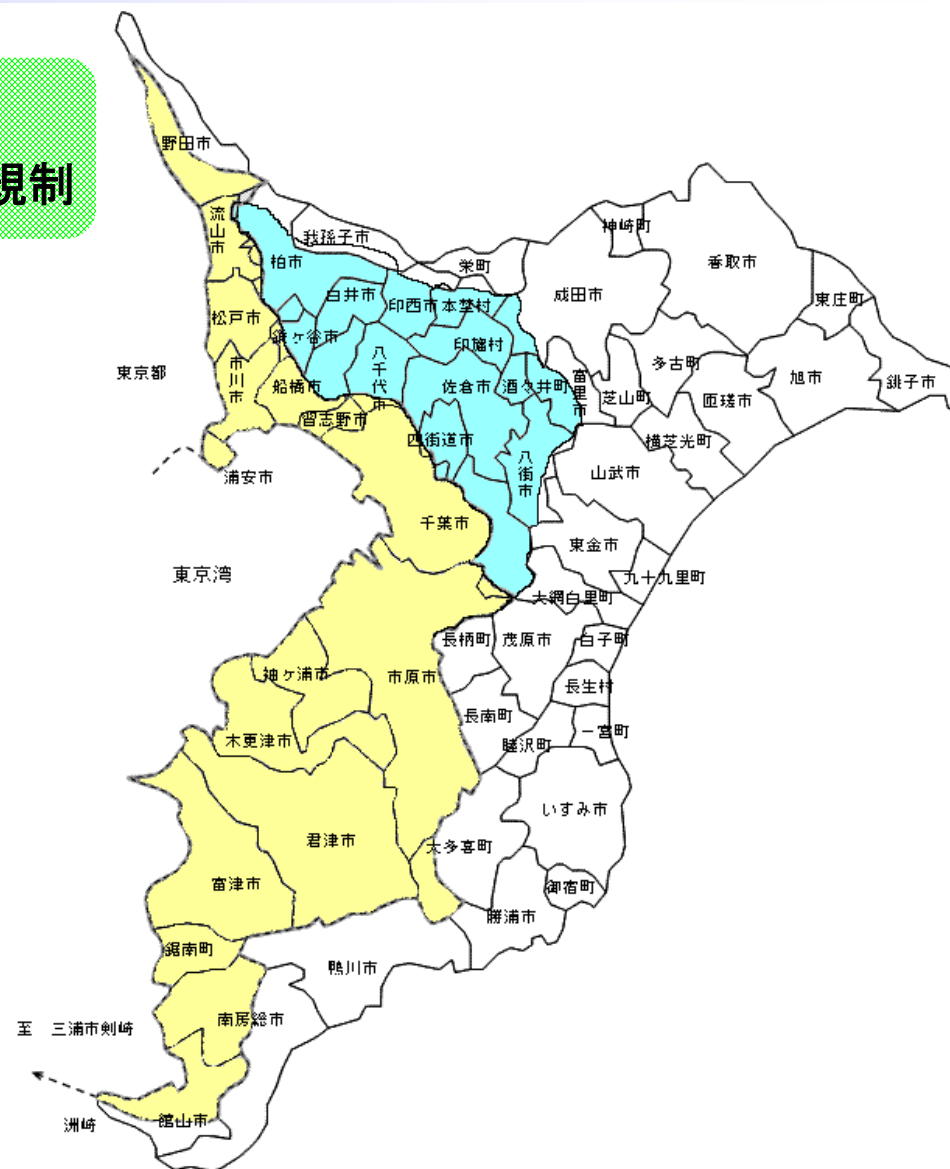

# 2 浄化槽に係る水質規制


## 放流水質に係る指導・規制

### 地域による上乘せ

＜印旛・手賀沼水域及び  
環境基準A類型指定水域に係る

区域＞・・・


- 千葉県浄化槽取扱指導要綱  
(濃度)

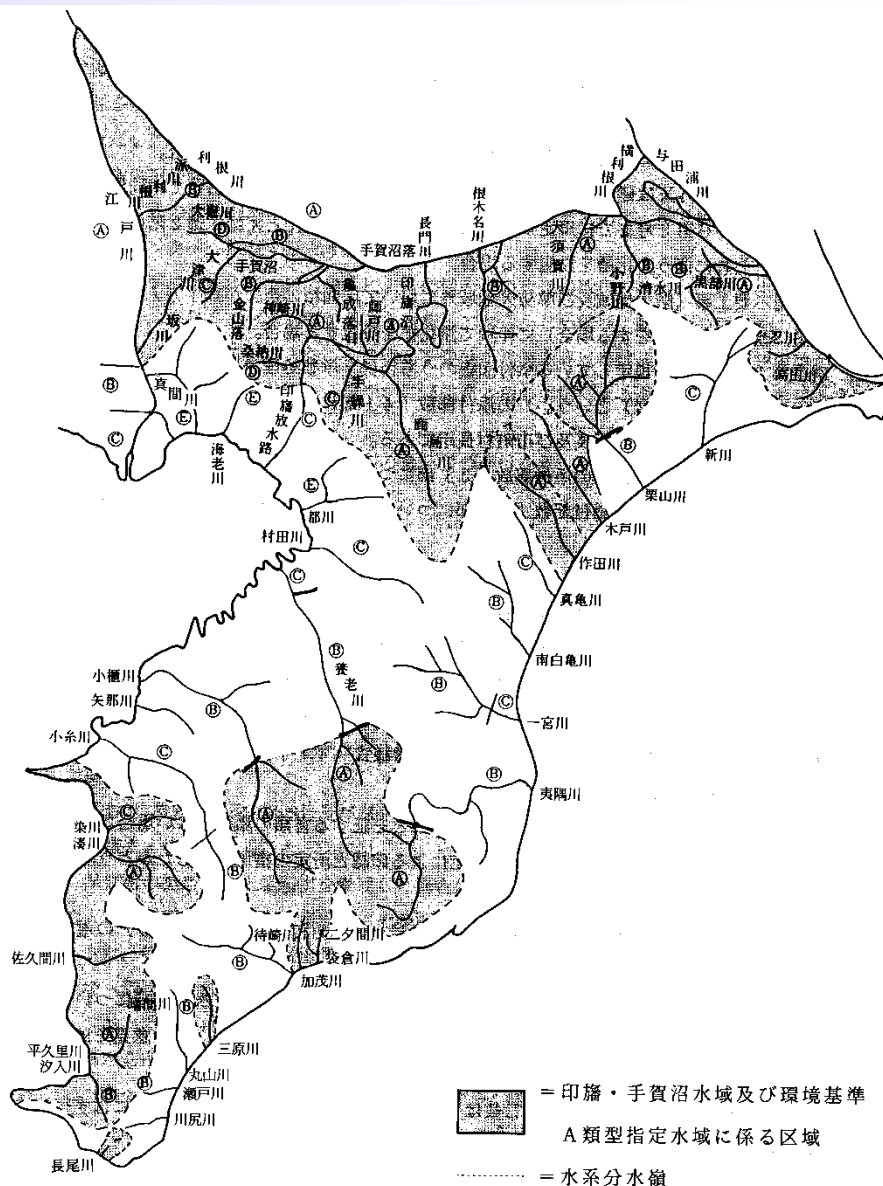

## 2 浄化槽に係る水質規制

### 放流水質に係る指導・規制

**水質汚濁防止法  
湖沼水質保全特別措置法  
千葉県環境保全条例**



#### 別添資料

施設規模、地域、施設種類(業種)、  
設置日(新設・既設の別)により、  
濃度規制・総量規制

#### 浄化槽法

BOD 20mg/L以下(みなし浄化槽(単独処理浄化槽)を除く)

#### 千葉県浄化槽取扱指導要綱

処理対象人員及び設置場所により、水質汚濁防止法の規制より厳しい放流水質を定め、遵守をお願いしている。

- ・ 処理対象人員 101人以上500人以下
- ・ 設置場所 印旛・手賀沼水域及び環境基準A類型指定水域に係る区域
- ・ 放流水質 BOD10mg/L